



МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД

ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ РЕГІОНІ

Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Київській області

04080, м. Київ, вул. Кирилівська 62-Б, тел. 594-78-11, факс 462-49-42 E-mail: pr@den-centre.energy.gov.ua, Web: <https://den.energy.gov.ua>

09.06.2017 № 31-09/16-1024

Щодо підготовки енергетичних
господарств до роботи та їх
проходження опалювального
періоду 2017-2018 років

Керівникам підприємств,
установ та організацій – споживачам
теплової та електричної енергії
(лікувальні та навчальні заклади, а
також у власності яких є
ПС 35-110(150) кВ)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

З метою належної та своєчасної підготовки споживачів теплової та електричної енергії до опалювального періоду 2017-2018 років, попередженню відмов енергопостачання, інспекція Держенергонагляду у Київській області пропонує виконати наступні заходи:

- своєчасно провести ремонтні роботи на енергетичних установках та мережах;
- провести навчання персоналу, що обслуговує енергетичні установки;
- привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями;
- виконати промивку трубопроводів теплових мереж внутрішньобудинкових систем теплопостачання;
- перевірити технічний стан пристроїв релейного захисту та автоматики;
- перевірити технічний стан теплових пунктів, рамок управління внутрішньобудинковою системою опалення, насосних агрегатів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики;
- перевірити технічний стан ізоляції трубопроводів теплових мереж, інженерних об'єктів та під'їздів житлових будинків.


Окремо рекомендуємо:

- провести протиаварійні тренування з відповідним технічним персоналом;
- укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією;
- переглянути та за необхідності внести зміни до Положення про взаємовідносини між споживачем та електропередавальною організацією стосовно оперативного керування ПС 35-110(150) кВ, у тому числі при включенні автономних електростанцій.

Копію розроблених заходів та розпорядчого документа, яким ці заходи вводяться в дію надати до інспекції Держенергонагляду у Київській області в термін до 14.07.2017.

Крім того, рекомендуємо у разі потреби звернутися до Держенергонагляду стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану енергетичного устаткування з метою надання рекомендацій щодо визначення оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт.

Заступник начальника

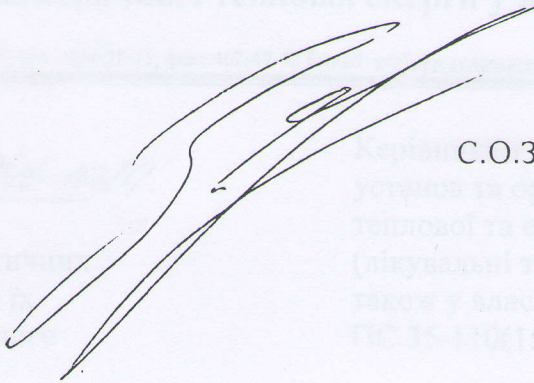

С.О.Засіменко